

 	 Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o. NIP: 764-21-00-379	64-920 Piła ul. Lutycka 45 tel. 067 215-91-00 fax. 067 215-91-20 https://profil.pila.pl www.profil.pila.pl
---	---	--

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 10/22.

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Rury i kształtki PROFIL z PP
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Rury i kształtki z PP do przepustów.
Rury i kształtki z PP do kanalizacji i odwodnienia.
Rury i kształtki z PP do osłony innych rur i przewodów.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Rury i kształtki PROFIL z PP przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do budowy grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych i odwadniających, przepustów pod nasypami drogowymi oraz jako osłony dla innych rur i przewodów. Wyroby mogą być układane w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o., 64-920 PIŁA, ul. Lutycka 45.
PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o., 64-920 PIŁA, ul. Lutycka 45.
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. **Polska Norma Wyrobu:**
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy.
 - 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2019/0323 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polipropylenu (PP) do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do przepustów, do osłony innych rur i przewodów.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy.

 	 Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o. NIP: 764-21-00-379	64-920 Piła ul. Lutycka 45 tel. 067 215-91-00 fax. 067 215-91-20 https://profil.pila.pl www.profil.pila.pl
--	---	--

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1. Właściwości mechaniczne.	Sztywność obwodowa: $SN \geq 2 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN2, $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 4, $SN \geq 6,3 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 6,3, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 8, $SN \geq 10 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 10, $SN \geq 12 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 12, $SN \geq 16 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN 16,	Zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica. Lp.1.
2. Skurcz wzdluzny dla PP.	$\leq 2\%$. Na rurach nie powinny pojawic sie pęcherze ani pęknięcia. Temperatura badania 150°C Czas zanurzenia dla: $e \leq 4 \text{ mm} - 30 \text{ min}$ $4 \text{ mm} < e \leq 16 \text{ mm} - 60 \text{ min}$ $e > 16 \text{ mm} - 120 \text{ min}$.	Zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.14.
3. Zmiany w wyniku ogrzewania dla rur strukturalnych i falistych.	Temperatura badania zależna od grubości ścianki kształtki. Temperatura badania 150°C . Brak rozwarstwień, pęknięć i pęcherzy.	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.15, 23, 31.
4. Odporność na uderzenia metodą spadającego ciężarka (temp. badania $0 \pm 5^\circ\text{C}$, końcówka bijaka d90, masa ciężarka i wysokość spadku wg PN-EN 1401-1)	$TIR \leq 10\%$	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.3,
5. Elastyczność obwodowa rur.	Bez pęknięć, rys i spadku siły przy odkształceniu średnicy zewnętrznej rury do 30%	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.2.
6. Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, przy odchyleniu kątowym i przy odkształceniu średnicy bosego końca i kielicha (parametry badania wg PN-EN 1401-1).	Bez uszkodzeń i nieszczelności podczas badania i po badaniu, zmiana podciśnienia powietrza max 10%.	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.16.
7. Wskaźnik pełzania rur	Wskaźnik pełzania $\leq 4,0$	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.17.
8. Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna kształtek klejonych lub zgrzewanych (parametry badania wg PN-EN 1401-1).	Brak objawów rozwarstwienia, pęknięć, rys, przeciekania.	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.4.
9. Odporność kształtek na uderzenia metodą zrzutu (parametry badania wg PN-EN 1401-1).	Brak uszkodzeń.	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.5.
10. Wodoszczelność kształtek klejonych, spawanych lub zgrzewanych przy wewnętrznym ciśnieniu wody 0,5 bara w czasie badania 1 min.	Bez uszkodzeń i nieszczelności podczas badania i po badaniu.	zgodnie z KOT-IBDiM-KOT-2019/0323 pkt. 3, tablica, Lp.18.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8. deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa

 	 Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o. NIP: 764-21-00-379	64-920 Piła ul. Lutycka 45 tel. 067 215-91-00 fax. 067 215-91-20 https://profil.pila.pl www.profil.pila.pl
---	---	--

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

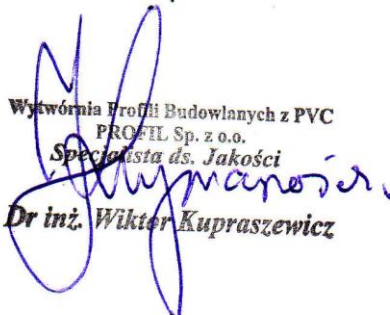
W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiktor Kupraszewicz - Specjalista ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(M.p.)


WYTWÓRNIĄ PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC
Spółka z o.o. z siedzibą w Piłce
64-920 PIŁA, ul. Lutycka 45
tel. (067) 215-91-00, fax 215-91-20
NIP 764-21-00-379


Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC
PROFIL Sp. z o.o.
Specjalista ds. Jakości
Dr inż. Wiktor Kupraszewicz

Piła, dn. 01.06.2019r.

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)